

делительных шкафах. Обогреватели разрешается эксплуатировать только в закрытых стационарных корпусах для электрических приборов. У нагревательных приборов без интегрированного термостата необходимо для регулирования температуры последовательно к нагревательному прибору подключить подходящий термостат. Нагревательные приборы не должны использоваться для отопления помещений.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж может выполняться только квалифицированным персоналом и в соответствии с принятими национальными правилами электроснабжения (IEC 60364).
- Необходимо принять меры безопасности согласно VDE 0100.
- Необходимо обязательно соблюдать технические параметры, указанные на типовой табличке.
- В ходе монтажа нагревателя необходимо убедиться в том, что компоненты, расположенные над решеткой для выпуска воздуха, не повреждаются под действием горячего воздуха.
- Для подключения устройства к сети необходимо использовать многополюсную развязывающую схему (расстояние между контактами должно составлять не менее 3 мм в выключенном состоянии).
- Не разрешается эксплуатация устройства в агрессивной окружающей среде.
- Устройство устанавливается в горизонтальном положении (выпуск воздуха вверх).
- Прибор разрешается эксплуатировать только в окружающей среде, где обеспечивается степень загрязнения 2 (или выше) по IEC 61010. Степень загрязнения 2 означает, что возникают только неэлектропроводящие загрязнения. Но следует учитывать временную проводимость из-за конденсации влаги.
- Запрещается выполнять любые изменения или переделки прибора.
- Нагревательный прибор нельзя ремонтировать или использовать, если на нём обнаружены повреждения или неисправности (прибор подлежит утилизации).
- Демонтаж нагревателя проводится только после охлаждения.






Внимание! Не устанавливать нагреватели на поверхности из легковоспламеняемых материалов (древесина, пластмасса и т.д.).

Внимание! Нагреватель ВСЕГДА должен работать вместе с вентилятором! ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА!

УВЕДОМЛЕНИЕ

При несоблюдении этой краткой инструкции, неправильном применении, изменении или повреждении прибора изготовитель не несет никакой ответственности.

HVL 031

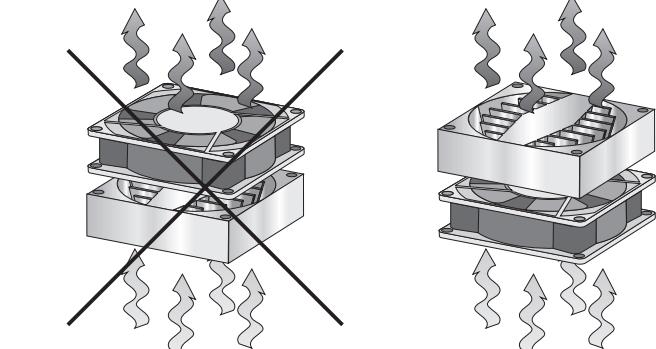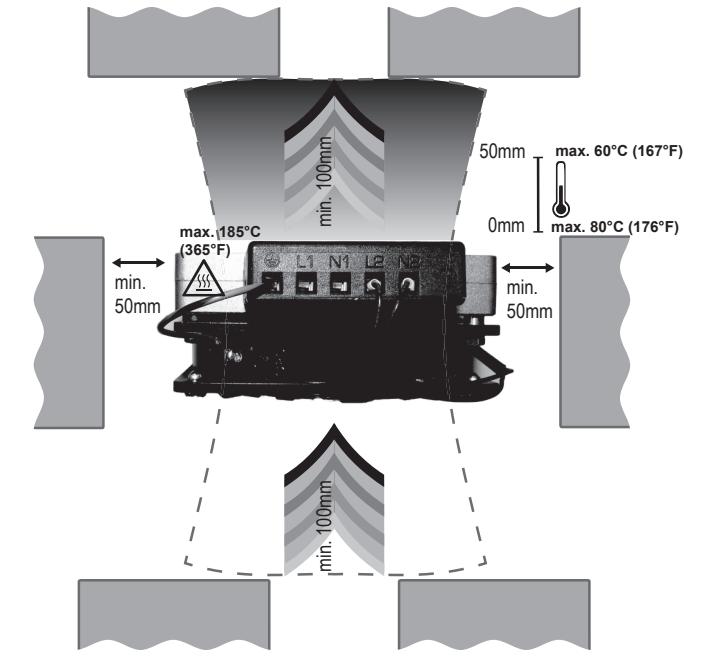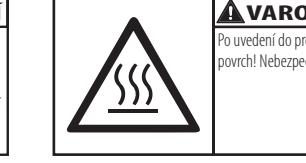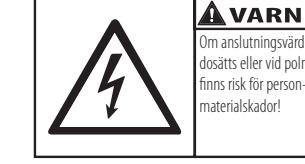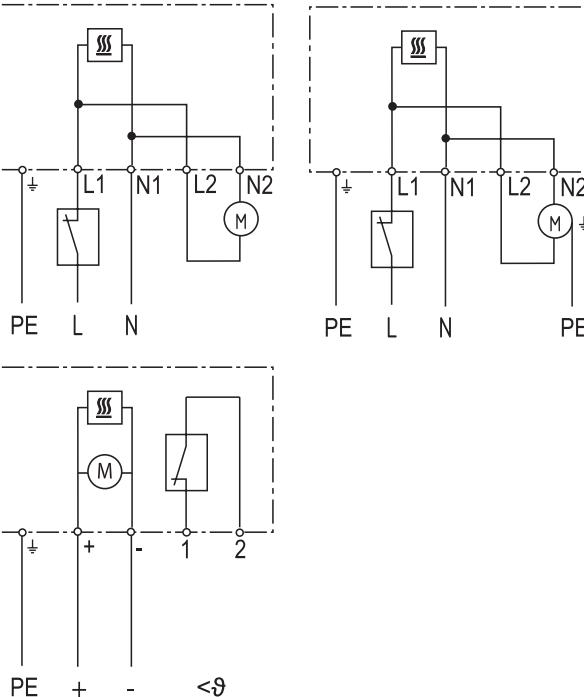

HV/HVL - 230V/120V
100W - 1A/1.4A
150W - 1.25A/2A
200W - 1.4A/2.5A

35m³/h (HVL 100-150W)
108m³/h (HVL 200-400W)

AC 230V, 50/60Hz
AC 120V, 50/60Hz
DC 24V

max. 90%rh

HV/HVL - 230V/120V
300W - 2A/4A
400W - 4A/5A

VDE: 0.8Nm (7.1lb-in)
UL: 0.5Nm (4.5 lb-in)

-45...+70°C
(49...+158°F)

0.4kg (HV 100-150W)
0.5kg (HV 200-400W)
0.6kg (HVL 100-150W)
0.9kg (HVL 200-400W)

681136 09/2020 - e

Type HV/HVL 031

Zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Store for use at a later date.

IP20



DE Kurzanleitung

EN Quick Start Guide

FR Guide de référence rapide

ES Instrucciones breves

IT Guida rapida

PT Guia de inicio rápido

SV Kortfattad instruktion


CS Stručný návod

PL Skrócona instrukcja obsługi

RU Краткая инструкция



CE



DIN EN 60715

Die Heizgeräte werden eingesetzt um Kondenswasserbildung und Temperaturunterschreitungen in Schaltschränken zu vermeiden. Die Heizgeräte dürfen nur in stationären, geschlossenen Gehäusen für elektrische Geräte verwendet werden. Bei Heizgeräten ohne integriertem Thermostat sollte zur Temperaturregulation ein geeigneter Thermostat in Reihe zum Heizgerät geschaltet werden. Die Heizgeräte dürfen nicht als Raumheizung verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Installation darf nur von qualifiziertem Elektro-Fachpersonal unter Einhaltung der landesüblichen Stromversorgungsrichtlinien durchgeführt werden (IEC 60364).
 - Die Schutzmaßnahmen gemäß VDE 0100 sind sicherzustellen.
 - Die technischen Angaben auf dem Typenschild sind unbedingt einzuhalten.
 - Der Anwender des Heizgerätes muss durch den Einbau sicherstellen, dass Bauteile die oberhalb des Luftaustrittsgitters montiert sind, durch die heiße Austrittsluft keinen Schaden nehmen.
 - Das Gerät muss über eine allpolige Trennung (mit Kontaktabstand von mindestens 3mm im ausgeschalteten Zustand) an das Netz angeschlossen werden.
 - Das Gerät darf nicht in aggressiver Umgebungsluft betrieben werden.
 - Der Einbau des Gerätes erfolgt horizontal (Luftausblasrichtung nach oben).
 - Das Gerät darf nur in einer Umgebung betrieben werden, die Verschmutzungsgrad 2 (oder besser) nach IEC 61010 sicherstellt. Verschmutzungsgrad 2 bedeutet, dass nur nicht leitfähige Verschmutzung auftreten darf. Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.
 - Am Gerät dürfen keine Veränderungen oder Umbauten vorgenommen werden.
 - Bei erkennbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen des Heizgeräts, darf das Gerät nicht repariert oder in Betrieb genommen werden (Heizgerät entsorgen).
 - Heizgerät erst im abgekühlten Zustand demontieren.
- Achtung!** Heizgerät darf nicht auf leicht entflammablen Materialen (Holz, Kunststoff usw.) montiert werden.
Achtung! Heizung IMMER zusammen mit Lüfter betreiben! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

HINWEIS

Bei Nichtbeachtung dieser Kurzanleitung, unsachgemäßer Verwendung, Veränderung oder Beschädigung des Gerätes übernimmt der Hersteller keine Haftung.

EN
USAGE

Translation of the original instructions

Heating units are used to prevent the development of condensation and drops in temperature in control cabinets. The heaters must only be used in stationary, sealed housings for electrical devices. Heating units without an integrated thermostat should be connected in series to a suitable thermostat for temperature control.

SAFETY CONSIDERATIONS

- Installation must only be performed by qualified electrical technicians in observation of the respective national power-supply guidelines (IEC 60364).
 - The safety measures according to VDE 0100 are to be ensured.
 - The technical specifications on the type plate must be strictly observed!
 - The user of the heater must ensure through installation that components which are mounted above the air outlet grating are not damaged by the hot outlet air.
 - The device must be connected to mains via an all-pole disconnecting device (with contact gap of at least 3 mm in the switched-off state).
 - The device must not be operated in environments with aggressive atmospheres.
 - The device is installed horizontally (air blow direction upwards).
 - The device must only be operated in an environment that ensures contamination class 2 (or better) in accordance with IEC 61010. Contamination class 2 means that only non-conductive contamination may occur. However, it is likely that there will occasionally be temporary conductivity caused by condensation.
 - No changes or modifications must be made to the device.
 - In the event of any damage to or malfunction of the heating unit, the device must not be repaired or put into operation (dispose of the heating unit).
 - Dismantle the heater only after it has cooled down.
- Attention!** The heater must not be mounted on flammable materials (e.g. wood, plastic etc.).
Attention! The heater must always be operated together with the fan! DANGER OF OVERHEATING!

NOTICE

The manufacturer accepts no liability in the case of failure to observe this brief instruction, improper use and changes or damage to the device.

FR
UTILISATION

Traduction de la notice originale

Les résistances chauffantes sont utilisées pour éviter la condensation ou le dépassement du seuil de température minimale dans les armoires de commandes électriques. Les appareils de chauffage doivent être utilisés que dans des boîtes fixes et fermées pour appareils électriques. Pour assurer la bonne gestion thermique, un thermostat adapté doit être monté en série avec les modèles de résistances chauffantes qui en sont dépourvues.

Les résistances chauffantes ne doivent pas être utilisées comme chauffages domestiques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'installation doit être faite par un personnel qualifié en électricité exclusivement, dans le respect des règlements locaux en vigueur concernant l'alimentation électrique (IEC 60364).
 - Les mesures de sécurité selon VDE 0100 doivent être respectées.
 - Il convient d'observer impérativement les spécifications techniques figurant sur la plaque signalétique.
 - L'utilisateur de la résistance chauffante doit garantir par un montage adapté que les composants montés au-dessus de la grille de sortie d'air ne peuvent pas être endommagés par l'air chaud sortant.
 - La résistance chauffante doit être raccordée au secteur par le biais d'un dispositif de coupure omnipolaire (avec un écartement des contacts d'au moins 3 mm, appareil étainé).
 - Ne pas utiliser l'appareil dans des lieux où l'air ambiant est agressif.
 - L'appareil se monte horizontalement (soufflage de l'air vers le haut).
 - L'appareil ne doit être exploité que dans un environnement assurant un degré de pollution 2 (ou supérieur) conformément à la norme IEC 61010. Degré de pollution 2 signifie que seule une pollution non conductrice est autorisée. Occasionnellement, il faut toutefois s'attendre à une conductivité temporaire causée par la condensation.
 - Aucune modification ou transformation ne doit être effectuée sur l'appareil.
 - En cas de panne ou défaut de fonctionnement de la résistance chauffante, cette dernière ne doit pas être réparée ou remise en service (déposer la résistance).
 - Ne démonter la résistance chauffante qu'une fois refroidie.
- Attention!** Ne pas monter la résistance chauffante sur un matériel facilement inflammable (par ex. bois, matière plastique, etc.).
- Attention!** TOUJOURS faire marcher le chauffage avec un ventilateur ! DANGER DE SURCHAUFFE !

AVIS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect du présent guide rapide, d'utilisation non conforme, de modification ou de détérioration de l'appareil.

ES
APLICACIÓN

Traducción del manual original

Las resistencias calefactoras se utilizan para evitar la condensación y los descensos de temperatura por debajo de un determinado nivel en los armarios eléctricos. Los calefactores solamente deben emplearse en carcasa cerradas y fijas para equipos eléctricos. Para la regulación de la temperatura en resistencias calefactoras sin termostato integrado se deberían conectar un termostato adecuado. Las resistencias calefactoras no se pueden utilizar a modo de calefacción para la habitación.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- La instalación debe ser realizada solamente por personal cualificado y cumpliendo las directivas nacionales de alimentación de corriente (IEC 60364).
 - Se deben garantizar las medidas de protección según VDE 0100.
 - ¡Observar estrictamente los datos técnicos en la placa de características!
 - El usuario de la resistencia debe asegurarse con la instalación de que los componentes que estén montados por encima de la rejilla de salida del aire no resulten dañados por el aire caliente de salida.
 - El aparato debe conectarse a la red mediante un dispositivo seccionador (con distancia entre contactos de mÍn. 3 mm estando desconectado) para todos los polos.
 - El aparato no debe operar en atmósferas agresivas.
 - El aparato se monta en posición horizontal (dirección del flujo de aire hacia arriba).
 - El dispositivo únicamente debe utilizarse en un entorno que asegure al grado de contaminación 2 (o mejor) según IEC 61010. El grado de contaminación 2 significa que solamente puede originarse suiedad no conductora. Sin embargo, ocasionalmente habrá que contar con una conductividad provisional por la condensación.
 - Está prohibido realizar modificaciones o transformaciones en el dispositivo.
 - En caso de que existan daños perceptibles o fallos de funcionamiento en el aparato calefactor, el aparato no se debe reparar ni poner en marcha. (Eliminar el aparato calefactor)
 - No desmontar el calefactor hasta que se haya enfriado.
- Atención!** La resistencia calefactora no puede ser montada sobre materiales inflamables (p. ej. madera, plástico etc.).
- Atención!** ¡Hacer funcionar la resistencia calefactora SIEMPRE junto con el ventilador! ¡PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO!

AVISO

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad en caso de inobservancia de estas instrucciones breves, uso indebidamente, modificación o daños en el dispositivo.

IT
USO

Traduzione delle istruzioni originali

I dispositivi di riscaldamento sono impiegati per prevenire la formazione di condensa nei quadri di comando, dovuta a temperature inferiori alla soglia prevista. I riscaldatori possono essere impiegati solo negli involucri stazionari e chiusi dei dispositivi elettrici. Se i dispositivi di riscaldamento utilizzati sono privi di termostato integrato, è opportuno collegare un idoneo termostato in serie con il dispositivo di riscaldamento ai fini della regolazione della temperatura. I dispositivi di riscaldamento non devono essere utilizzati per il riscaldamento degli ambienti.

NORME DI SICUREZZA

- L'installazione deve essere eseguita solo da elettricisti qualificati nel rispetto delle norme nazionali valide per gli impianti di alimentazione elettrica (IEC 60364).
- Devono essere garantite le misure di protezione secondo VDE 0100.
- Osservare tassativamente i dati tecnici riportati sulla targhetta.
- L'utente dell'apparecchio di riscaldamento deve accertarsi in sede di installazione che i componenti montati sopra la griglia di scarico dell'aria non vengano danneggiati dall'aria calda emessa.
- L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica mediante un interruttore onnipolare (con distanza tra i contatti aperti di almeno 3 mm, apparecchio spento).

L'apparecchio non deve essere usato in ambienti con aria corrosiva.

- Il montaggio dell'apparecchio avviene orizzontalmente (direzione di soffaggio verso l'alto).
- Il dispositivo può essere utilizzato solo in ambienti in cui sia garantito il grado di imbrattamento 2 (o migliore) ai sensi della IEC 61010. Il grado di imbrattamento 2 significa che è ammesso solo un leggero imbrattamento non conduttore. Tuttavia va prevista di tanto in tanto una temporanea conduzione dovuta alla condensazione.
- Non sono ammesse modifiche o trasformazioni del dispositivo.
- In presenza di danni o malfunzionamenti evidenti del dispositivo di riscaldamento, l'apparecchio non deve assolutamente essere né riparato, né avviato (smaltimento del dispositivo di riscaldamento).
- Smontare l'apparecchio di riscaldamento solo quando si è raffreddato.

Attenzione! L'apparecchio di riscaldamento non deve essere montato su materiali facilmente infiammabili (legno, plastica, ecc.).

Attenzione! Il riscaldamento deve essere fatto funzionare SEMPRE insieme al ventilatore! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO!

AVVISO

Il costruttore non risponde in caso di mancato rispetto di queste istruzioni compatte, di impiego non conforme, di modifiche o di danneggiamenti del dispositivo.

PT
UTILIZAÇÃO

Tradução do manual original

Os aquecedores são usados para evitar água de condensação e diminuição de temperatura em armários de comutação. Os aparelhos de aquecimento apenas podem ser utilizados em caixas fechadas estacionárias para dispositivos elétricos. Nos aquecedores sem termostato integrado é necessário ligar um termostato adequado em linha com o aquecedor, para o controle da temperatura. Os aquecedores não podem ser usados para aquecimento de quartos.

DICAS DE SEGURANÇA

- A instalação pode ser efetuada apenas por pessoal especializado em instalações elétricas e qualificado, sob observação das diretrizes de abastecimento elétrico características do país de localização (IEC 60364).
 - As medidas de segurança conforme a VDE 0100 devem ser garantidas.
 - Os dados técnicos da placa de identificação devem ser rigorosamente respeitados.
 - Ao instalar-lo, o detentor do aquecedor deve assegurar que, peças que se encontram montadas acima da grade de saída de ar, não sejam danificadas pelo ar quente de saída.
 - O aparelho deve ser conectado à rede por meio de um dispositivo de separação de todos os polos (com distância de contato de no mínimo 3 mm, quando desativado).
 - O aparelho não pode operar em ambientes com ar agressivo.
 - O aparelho é montado na horizontal (direção da saída do ar para cima).
 - O dispositivo só pode ser operado num ambiente que garanta o grau de sujidade 2 (ou melhor), de acordo com a IEC 61010. Grau de sujidade 2 significa que só pode ocorrer sujidade não condutiva. Ocasiionalmente, no entanto, deve ser esperada uma condutividade temporária devido à condensação.
 - Não devem ser efetuadas quaisquer alterações ou modificações no dispositivo.
 - Ao reconhecer danos ou mau funcionamento do aquecedor, o aparelho não deve ser conectado ou ligado (desfazer-se do aquecedor).
 - Desmontar o aquecedor somente quando este tiver se resfriado.
- Atenção!** O aquecedor não pode ser montado sobre materiais que inflamem facilmente (p. ex. madeira, plásticos, etc.).
- Atenção!** Utilize SEMPRE o aquecedor com ventilador! PERIGO DE SUPERQUECIMENTO!

AVISO

O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela inobservância destas instruções breves, pelo uso indevido, alteração ou danos no dispositivo.

SV
APPLIKATION

Översättning av bruksanvisning i original

Värmeaggregaten används för att förhindra kondens och alltför låga temperaturer i kopplingsskåp. Värmeaggregaten får endast användas i stationära, slutna hus för elektriska aggregat. Vid värmeaggregat som saknar integrerad termostat ska temperaturen regleras med en lämplig termostat som seriekopplats med värmeaggregatet.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Endast kvalificerade experter för elarbeten får utföra installation. De nationella bestämmelserna om strömförslöjningen ska iakttas (IEC 60364).
- Säkerställ att skyddsägardear enligt VDE 0100 vidtas.
- Beakta alltid de tekniska uppgifterna på märkskylen.
- Luftvärmaren används ska säkerställa vid monteringen att komponenter ovanför luftutloppsgallret inte skadas av den varma luften vid utloppet.
- Apparaten måste anslutas till nätet via en allpolig fransklikare (med kontaktavstånd på minst 3 mm när värmaren är avstängd).
- Luftvärmaren får inte användas i aggressiv miljö.
- Apparaten monteras horisontalt (utläsning uppåt).
- Produkten får enbart användas i en omgivning med en säkerställ föroreningargrad 2 (eller bättre) enligt IEC 60601. Föroreningargrad 2 innebär att enbart förorening utan konduktivitet från luften finns.
- Apparaten får inte modifieras eller modifieras eller byggas om.
- Vid synliga skador eller funktionsstörningar i värmeaggregatet får det inte repareras eller tas i drift (värmeaggregatet ska skrotas).
- Nedmontera inte värmaren förrän den har svalnat.

Warning! Luftvärmaren får inte monteras mot lättantändligt material (t ex trå, plast mm).

Warning! Använd värmaren ALLTID tillsammans med fläkten! RISK FÖR ÖVERHETTNING!

MEDDELANDE

Om denna snabbguide inte beaktas, produkten används på ett felaktigt sätt, förändras eller skadas tar tillverkaren inget ansvar för eventuella skador.

CS
POUŽITÍ

Topná zařízení jsou používána, aby zamezdila tvorbu kondenzační vody a nedostatečné teploty v rozvodních skříních. Topná zařízení se smějí používat pouze ve stacionárních, uzavřených skříních pro elektrická zařízení. U topných zařízení bez integrovaného termostatu by měl být pro regulaci teploty použit topný termostat v sériovém zapojení vhodný termostat. Topná zařízení nemí být použita jako pokojové topení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Instalace smí provést pouze kvalifikovaný odborník elektřáků při dodržení směrnic napájení el. proudem, běžných v dané zemi (IEC 60364).
 - Je nutno zajistit ochranná opatření dle VDE 0100.
 - Je nutno bezpodmínečně dodržit technické údaje na typovém štítku.
 - Uživatel topného tělesa musí montáž zajistit, aby součásti namontované nad mířízkou výstupu vzduchu nemohly být poškozeny vystupujícím horkým vzduchem.
 - Přístroj se musí k sítí připojit přes odpojovací všechny položky (se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm ve vyprutém stavu).
 - Přístroj se nesmí provozovat v agresivním ovzduší.
 - Přístroj se montuje v horizontální poloze (směr výfukování vzduchu nahor).
 - Přístroj smí být používán pouze v prostředí, ve kterém je zajištěn stupeň znečištění 2 (nebo lepší) podle IEC 61010. Stupeň znečištění 2 znamená, že se může vyskytnout pouze nevodivé znečištění. Oběas je však třeba počítat s přehodnou vodivostí způsobenou kondenzací.
 - Na přístroje se nesmí provozovat žádné změny ani úpravy.
 - Při patrných poškozeních nebo funkčních poruchách topného zařízení nemí být přístroj opravován ani uváden do provozu (Topné zařízení odstranit).
 - Topné těleso demontuje až po vychladnutí.
- Pozor!** Topné těleso se nesmí montovat na snadno vznětlivé materiály (dřevo, umělá hmota, atd.).
- Pozor!** Topné používejte VŽDY spolu s ventilátorem! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ!

OGŁOSZENIE

Producent nie ponosi odpowiedzialność cywilną za produkt w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji skróconej, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub uszkodzenia urządzenia.

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PL
ZASTOSOWANIE

Urządzenia grzewcze stosowane są w celu uniknięcia tworzenia się kondensatu wody i uniknięcia spadków temperatur w szafach sterowniczych. Ogrzewacze wolno stosować wyłącznie w stacjonarnych, zamkniętych obudowach urządzeń elektrycznych. W przypadku urządzeń grzewczych bez zintegrowanego termostatu, w celu regulacji temperatury należy szeregowo do urządzenia grzewczego podłączyć stosowny termostat. Urządzenia grzewcze nie wolno stosować do ogrzewania pomieszczeń.

WSKAŹOWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Instalacja może zostać wykonana tylko przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami zakładu energetycznego (IEC 60364).
 - Należy stosować środki ochrony określone przez normę VDE 0100.
 - Parametry techniczne, podanych na tabliczce znamionowej, należy ścisłe przestrzegać.
 - Użytkownik grzejnika zobowiązany jest do przeprowadzenia takiego montażu urządzenia, aby podzespoły znajdujące się nad kątka wylotu powietrza nie zostały uszkodzone na skutek wypływu gorącego powietrza.
 - Urządzenie musi być podłączone do sieci poprzez odłącznik wszystkich biegów (z odstępem między stykami min. 3 mm, w stanie odłączonym).
 - Urządzenia nie wolno stosować w atmosferze agresywnej.
 - Urządzenie montuje się poziomo (wydmuch powietrza do góry).
 - Urządzenie może pracować tylko w śródwoisku o stopniu zanieczyszczenia 2 (zaznacza, że może wystąpić tylko zanieczyszczenie nieprzewodzące). Należy jednak uwzględnić również tymczasową przewodność wynikającą z kondensacją.
 - Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian konstrukcji urządzenia.
 - W przypadku stwierdzonych uszkodzeń lub zakłóceń w działaniu urządzenia grzewczego, nie wolno go naprawiać lub uruchamiać (należy urządzenie grzewcze zutylizować).
 - Grzejnik może zostać zdemontowany dopiero po ostygnięciu.
- Uwaga!** Grzejnika nie wolno montować na materiałach łatwopalnych (np. drewno, tworzywo sztuczne itp.).
- Uwaga!** Grzanie włączać zawsze razem z wentylatorem! NIEBEZPIECZENSTWO PRZEGRZANIA!

OGŁOSZENIE

Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za produkt w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji skróconej, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub uszkodzenia urządzenia.

RU**ПРИМЕНЕНИЕ**

Нагревательные приборы применяются во избежание образования конденсата и снижения температуры в распре-